

Portrycksmätning

Uppdrag:	Myggenäs 9:1	Punkt nr: 17
Uppdragsnr:	20138	
Installationsdjup:	2.55 m	
Nivå centrum filter:	+9.27	
Nivå ök rör:	+12.57	
Nivå markyta:	+11.82	
Spetstyp:	BAT Mk3	
Installationsdatum:	2021-09-07	
Installation:	Anders Bokvist	
Loggermätning:	Ja	
	2021-09-07 16:00	– 2021-10-16 12:00

Mätresultat

Antal mätningar: 230


	Datum	Trycknivå
Första värde:	2021-09-08 08:00	+11.7
Sista värde:	2021-10-16 12:00	+11.8
Högsta värde:	2021-10-04 04:00	+12.1
Lägsta värde:	2021-09-10 20:00	+11.5

Datum: 2021-10-08

Uppdrag: Myggenäs 9:1
Uppdragsnr: 20138
Punktnr: 17

Sammanställning
Uppmätta grundvattennivåer/portryck
Nivå markyta: +11.82

Djup / Nivå / Spetstyp
— 2.6 m / +9.3 / Pp

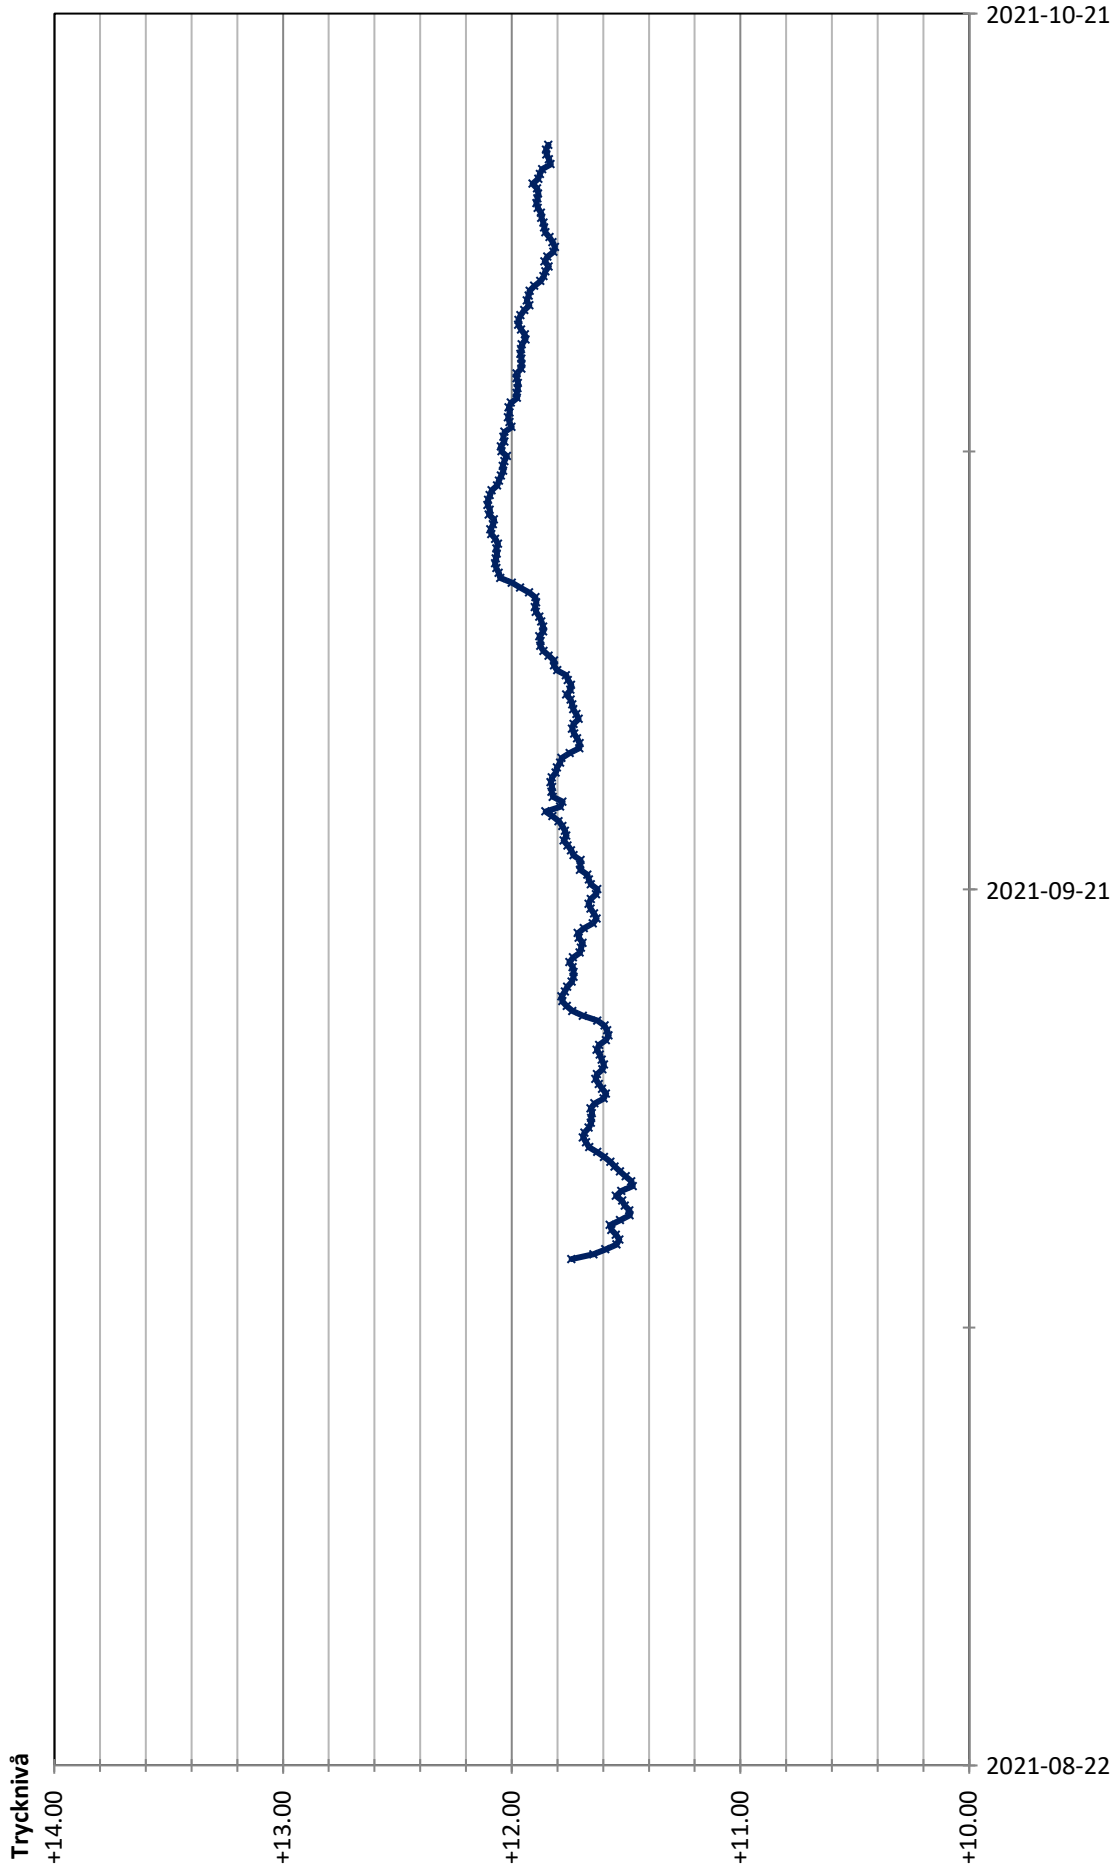

Datum: 2021-10-08